


## ATTENTIEPANEEL TYPE ATP

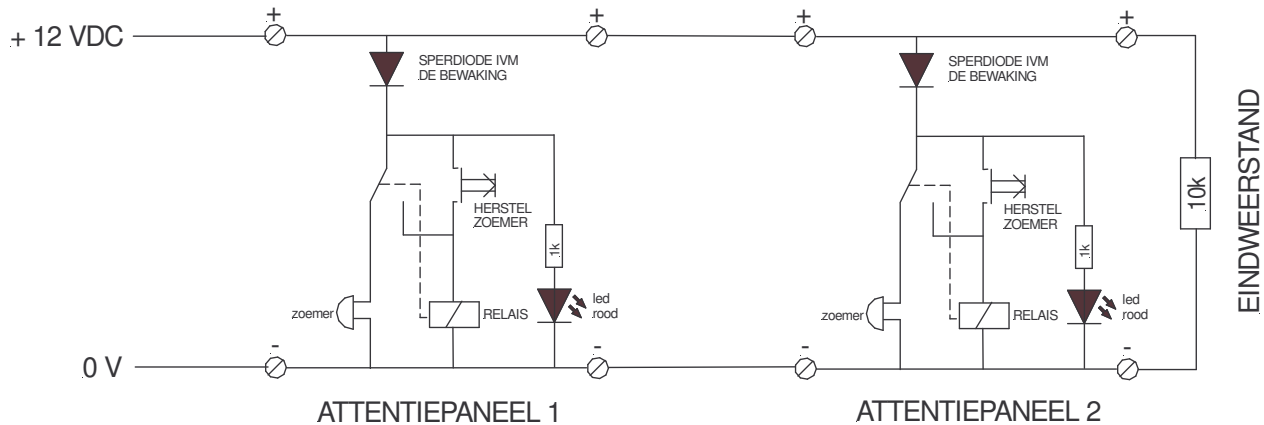

In het laatste attentiepaneel een eindweerstand plaatsen van 10 k Ohm.

### Bekabeling

Overeenkomstig NEN 2575 dient de bekabeling bewaakt en met functiebehoud te worden uitgevoerd. Het bekabeling en het maximaal aantal attentiepanelen is afhankelijk van de kabellengte en de dikte van de kabel.

Lengte	2 x 0,8 mm	2 x 2 x 0,8 mm
100 meter	10 stuks	20 stuks
200 meter	5 stuks	10 stuks
300 meter	4 stuks	8 stuks
400 meter	2 stuks	4 stuks
500 meter	1 stuks	2 stuks

De maximale kabellengte bedraagt 500 meter.

Het gebruik van kabel 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> wordt afgeraden i.v.m. de beperkte ruimte in het attentiepaneel.